

DERMASTIR® C A V I A R A



DERMASTIR GAMME CONTOUR DES YEUX




LABORATOIRES
ALTA
C A R E


121, Avenue des Champs-Élysées,
75008 Paris - France.

Distribué par:
ALTA CARE Laboratoires
6, Piazza di Spagna, 00187 Roma - Italia.
Tel. +39 (0)6 6938 0852 +39 (0)6 6050 7487
Email: alta@altacare.com

www.altacare.com

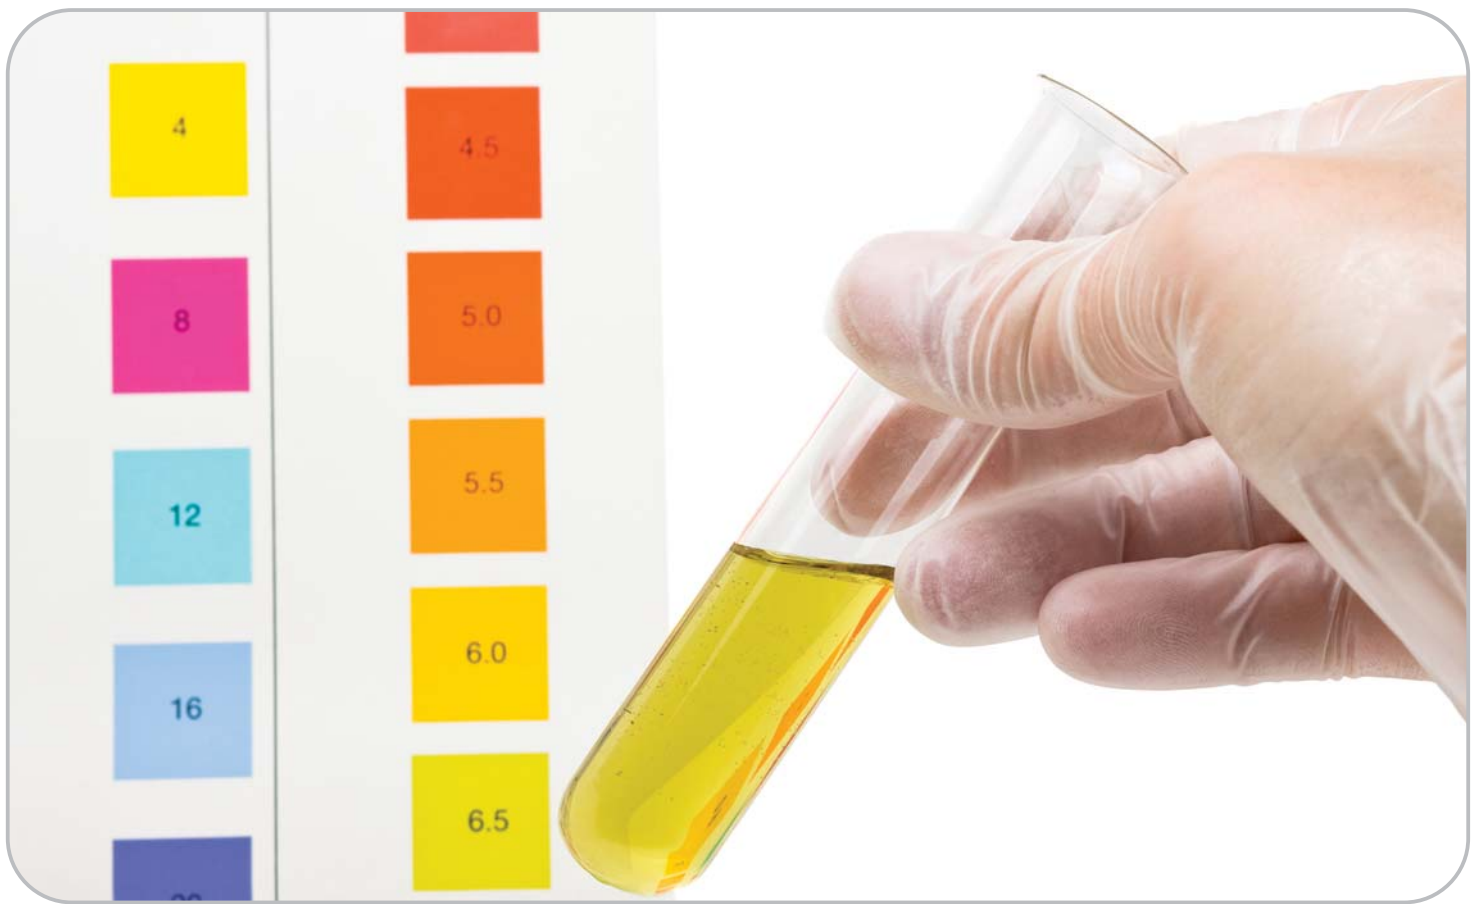

La stabilité du pH des produits Dermastir Contour des Yeux est maintenue depuis que la gamme Dermastir Contour des Yeux a un emballage airless. En cosmétologie, il est important de maintenir le ph du contour des yeux à 6.5, similaire au pH des larmes.

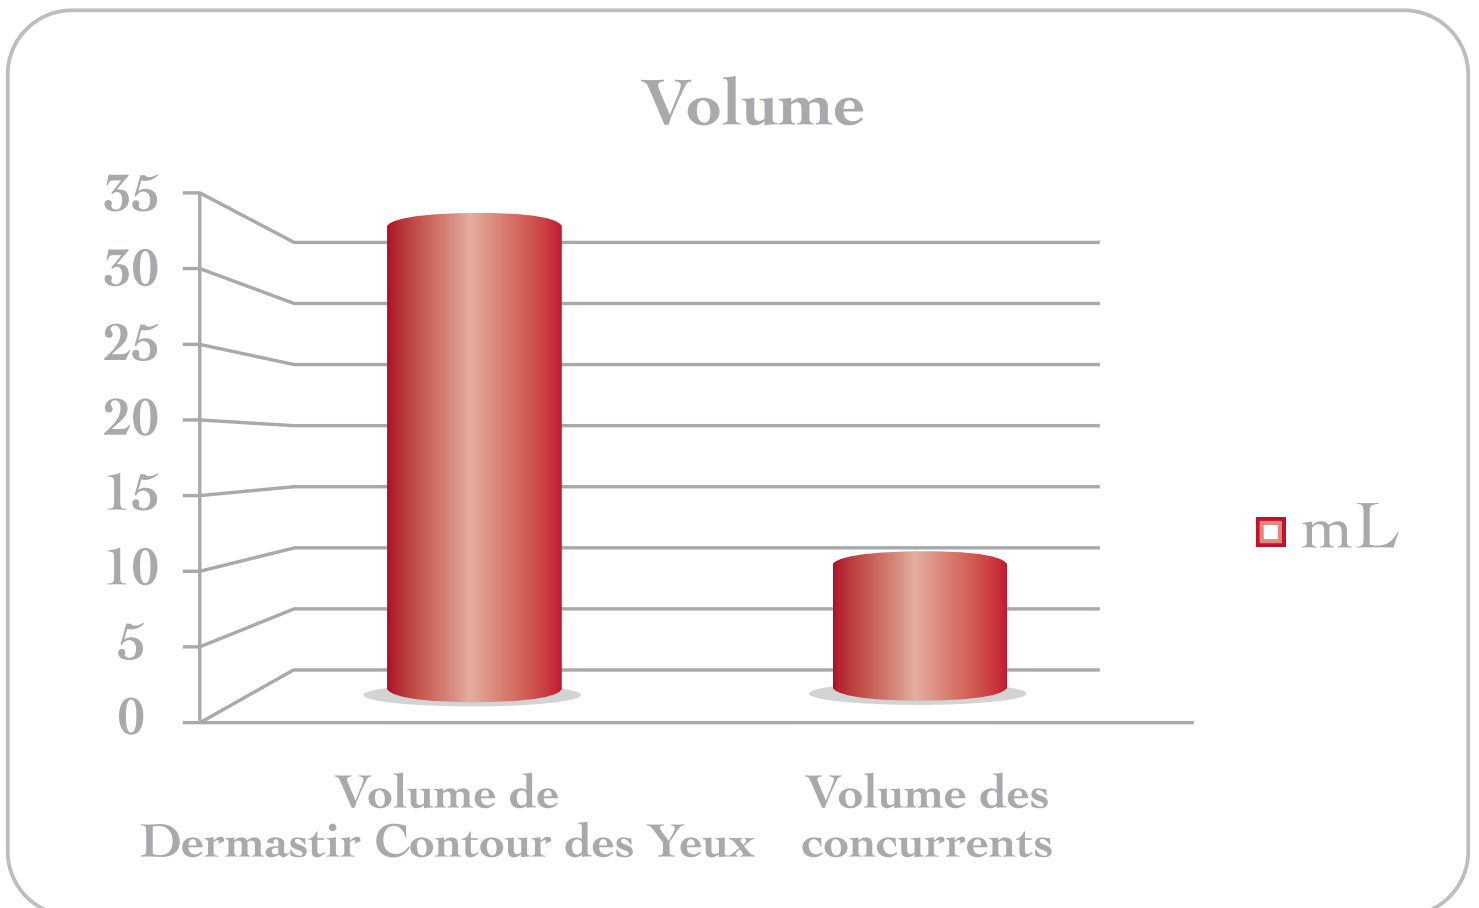

DERMASTIR CONTOUR DES YEUX SANS EFFETS SECONDAIRES



**Solution isotonique
osmolarité = 300**

EFFETS SECONDAIRES DES CONCURRENTS



H₂O

**Solution hypotonique
osmolarité < 300
Cause des poches
sous les yeux**



H₂O

**Solution hypertonique
osmolarité > 300
Cause des yeux secs**

Plein de crèmes et gels contour des yeux ne sont pas dans un emballage airless et cela provoque l'altération de la stabilité du pH du contour des yeux. L'emballage airless Dermastir protège les produits de l'oxydation et de la contamination qui engendrent une baisse du pH. Le flacon isotherme utilisé par Alta Care Laboratoires protège les crèmes et les gel contour des yeux de la chaleur qui modifie le pH. Quand vous achetez un produit pour le contour des yeux, il est très important de prendre un produit avec un emballage airless pour maintenir le pH. Dermastir Contour des Yeux est présenté dans un flacon de 35 mL car la stabilité du pH est maintenue, contrairement aux concurrents qui doivent avoir recours à des crèmes dans des flacons plus petits.



CONTOUR DES YEUX AIRLESS

